



192712340158
有效期至2025年12月23日

正本

监 测 报 告

HEMS (检) 字第 250901082 号

项目名称: 杨陵西宝妇儿医院建设项目委托监测
委托单位: 西安锦艺霖环保科技有限公司
被测单位: 杨陵西宝妇儿医院
报告日期: 2025 年 10 月 13 日

陕西赫尔墨斯检测检验有限公司



报告说明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、报告无本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效；无编制人、审核人和签发人（授权签字人）签名无效；本检测报告涂改、增删无效。
- 3、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、标注*符号的检测项目为分包项目。
- 8、加盖 CMA 章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖 CMA 章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明。
- 9、无法复现的样品，不受理申诉。
- 10、未经本公司同意，本检测报告不得作为商业广告使用。

地 址：陕西省西安市国际港务区南陈村村东 27 副 2 号

邮政编码：710026

联系电话：029-89533876

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 1 页 共 13 页

检 测 信 息					
项目名称	杨陵西宝妇儿医院建设项目委托监测				
委托单位	西安锦艺霖环保科技有限公司				
项目地址	陕西省杨陵区康乐路 108 号				
联系人	杨登桃	联系电话	13572840896		
采样人员	徐永鹏、马子文	样品数量 (个)	10		
监测时间及频次	监测 2 天, 5 次/天				
采样位置	油烟排气筒	项目编号	250901082		
油烟净化器型号	6A	燃料种类	天然气		
基准灶头数 (个)	1.3	排气筒高度 (m)	2		
排气罩工作灶面投影面积 (m ²)	1.445	测试烟道面积 (m ²)	0.1257		
气象条件	2025.9.23	阴	运行状况	正常	
	2025.9.24	晴			
净化器投运时间	/	烟道	形状 (圆形)	Φ=0.40m	
采样日期	2025 年 9 月 23 日	分析日期		2025 年 9 月 24 日	
	2025 年 9 月 24 日			2025 年 9 月 25 日	
评价标准	《饮食业油烟排放标准 (试行)》 (GB 18483-2001) “表 2”				
采样仪器名称、型号及编号	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E (HEMS-YQ-0170) (2026.3.8) ;				
分 析 方 法					
检测项目	方法来源	检出限	仪器名称、型号及编号		
油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 (HJ 1077-2019)	0.1mg/m ³	红外测油仪 RE-22A (HEMS-YQ-0032) (2026.3.25)		

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 2 页 共 13 页

检测结果

检 测 结 果									
采样日期	监测频次		第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均值	限值
2025.9.23	油烟	烟气流量 (m³/h)	1629	1539	1629	1629	1539	/	/
		标况体积 (L)	207.0	205.6	210.5	211.9	197.9	/	/
		油烟实测浓度 (mg/m³)	0.6	0.9	0.6	0.6	0.9	/	/
		油烟折算浓度 (mg/m³)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	2.0
2025.9.24	油烟	烟气流量 (m³/h)	1493	1584	1584	1629	1629	/	/
		标况体积 (L)	193.3	200.0	201.0	205.7	205.3	/	/
		油烟实测浓度 (mg/m³)	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	/	/
		油烟折算浓度 (mg/m³)	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	2.0
结论		经监测，杨陵西宝妇儿医院油烟排气筒出口油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）“表 2”限值要求。							
备注		1. 监测方案及评价标准由委托方提供，仅对本次监测结果有效； 2. 本结果仅对本次所采集样品负责。							

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 3 页 共 13 页

检 测 信 息				
项目名称	杨陵西宝妇儿医院建设项目委托监测			
委托单位	西安锦艺霖环保科技有限公司			
项目地址	陕西省杨陵区康乐路 108 号			
联系人	杨登桃	联系电话	13572840896	
采样日期	2025 年 9 月 23 日-24 日	分析日期	2025 年 9 月 23 日-25 日	
采样人员	徐永鹏、马子文	项目编号	250901082	
监测时间及频次	监测 2 天, 3 次/天	气象条件	2025.9.23	温度 18.9℃~20.3℃ 气压 96.4kpa~96.5kpa 风速 1.2m/s~1.4m/s; 阴 北风
			2025.9.24	温度 19.3℃~22.3℃ 气压 96.3kpa~96.5kpa 风速 1.2m/s~1.4m/s; 晴 北风
监测依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000			
采样仪器名称、型号及编号	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 (HEMS-YQ-0078/0079/0080) (2026.5.19); 环境空气颗粒物综合采样器 (大气) ZR-3922 型 (HEMS-YQ-0041) (2026.3.19); 崂应 2050 型空气/智能 TSP 综合采样器 (HEMS-YQ-0127) (2026.3.19); 手持气象仪 FT-SQ5 (HEMS-YQ-0167) (2026.3.2); 真空箱气袋采样器 JF-2022 型 (HEMS-YQ-0183/0184) (2026.3.8);			
评价标准	《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) “表 3”;			
分 析 方 法				
检测项目	方法来源	检出限	仪器名称、型号及编号	
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 533-2009)	0.01mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV1900 (HEMS-YQ-0131) (2026.3.19)	
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境总局 (2003 年) 第三篇 第一章 十一(二) 亚甲基蓝分光光度法(B)	0.001mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV759 (HEMS-YQ-0029) (2026.3.19)	
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 (HJ 1262-2022)	10 (无量纲)	/	

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 4 页 共 13 页

分 析 方 法									
检测项目		方法来源		检出限		仪器名称、型号及编号			
氯气		《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 (HJ/T 30-1999)		0.03mg/m³		紫外可见分光光度计 UV759 (HEMS-YQ-0029) (2026.3.19)			
甲烷		《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法》 (HJ 604-2017)		0.06mg/m³ (以甲烷 计)		气相色谱仪 GC-4000A (HEMS-YQ-0202) (2027.5.25)			
检 测 结 果									
采样日期	监测点位		检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	标准 限值
2025.9.23	污水 处理 站周 界	上风向	氨 (mg/m³)	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	1.0
		下风向 1		0.05	0.05	0.04	0.04		
		下风向 2		0.04	0.05	0.05	0.06		
		下风向 3		0.06	0.06	0.05	0.05		
		上风向	硫化氢 (mg/m³)	2×10 ⁻³	1×10 ⁻³	1×10 ⁻³	2×10 ⁻³	5×10 ⁻³	0.03
		下风向 1		5×10 ⁻³	4×10 ⁻³	4×10 ⁻³	4×10 ⁻³		
		下风向 2		5×10 ⁻³	4×10 ⁻³	5×10 ⁻³	5×10 ⁻³		
		下风向 3		4×10 ⁻³	5×10 ⁻³	4×10 ⁻³	4×10 ⁻³		
		上风向	臭气浓度 (无量 纲)	<10	<10	<10	<10	<10	10
		下风向 1		<10	<10	<10	<10		
		下风向 2		<10	<10	<10	<10		
		下风向 3		<10	<10	<10	<10		
		上风向	氯气 (mg/m³)	0.03	0.04	0.02	0.03	0.09	0.1
		下风向 1		0.05	0.07	0.06	0.07		
		下风向 2		0.06	0.06	0.04	0.08		
		下风向 3		0.06	0.06	0.05	0.09		

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 5 页 共 13 页

检 测 结 果									
采样日期	监测点位		检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	标准限值
2025.9.23	污水处理站周界	上风向	甲烷 (指处理站内最高体积百分数/%)	0.000036	0.000035	0.000039	0.000046	0.000112	1
		下风向 1		0.000105	0.000091	0.000088	0.000085		
		下风向 2		0.000090	0.000085	0.000099	0.000098		
		下风向 3		0.000100	0.000094	0.000109	0.000112		
2025.9.24	污水处理站周界	上风向	氨 (mg/m ³)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	1.0
		下风向 1		0.05	0.04	0.06	0.04		
		下风向 2		0.05	0.05	0.05	0.06		
		下风向 3		0.06	0.06	0.06	0.07		
		上风向	硫化氢 (mg/m ³)	2×10 ⁻³	2×10 ⁻³	1×10 ⁻³	2×10 ⁻³	5×10 ⁻³	0.03
		下风向 1		5×10 ⁻³	4×10 ⁻³	4×10 ⁻³	5×10 ⁻³		
		下风向 2		4×10 ⁻³	5×10 ⁻³	5×10 ⁻³	4×10 ⁻³		
		下风向 3		4×10 ⁻³	3×10 ⁻³	4×10 ⁻³	5×10 ⁻³		
		上风向	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	<10	10
		下风向 1		<10	<10	<10	<10		
		下风向 2		<10	<10	<10	<10		
		下风向 3		<10	<10	<10	<10		

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 6 页 共 13 页

检测结果

检 测 结 果									
采样日期	监测点位		检测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	标准 限值
2025.9.24	污水处理 站周 界	上风向	氯气 (mg/m ³)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.09	0.1
		下风向 1		0.07	0.06	0.07	0.08		
		下风向 2		0.06	0.07	0.08	0.06		
		下风向 3		0.09	0.06	0.06	0.05		
		上风向	甲烷 (指处理 站内最高 体积百分 数/%)	0.000043	0.000050	0.000046	0.000053	0.000164	1
		下风向 1		0.000146	0.000164	0.000132	0.000153		
		下风向 2		0.000140	0.000130	0.000134	0.000141		
		下风向 3		0.000150	0.000137	0.000143	0.000154		
结论		经监测，杨陵西宝妇儿医院污水处理站周界氨、硫化氢、甲烷、氯气浓度和臭气浓度的检测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）“表 3”限值要求。							
备注		1.监测方案及评价标准由委托方提供，仅对本次监测结果有效； 2.监测点位布设见附图。							

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 7 页 共 13 页

检 测 信 息			
项目名称	杨陵西宝妇儿医院建设项目委托监测		
委托单位	西安锦艺霖环保科技有限公司		
项目地址	陕西省杨陵区康乐路 108 号		
联系人	杨登桃	联系电话	13572840896
采样方式	瞬时采样	样品包装	玻璃瓶、无菌取样袋
采样人员	徐永鹏、马子文	项目编号	250901082
采样日期	2025 年 9 月 23 日-24 日	分析日期	2025 年 9 月 24 日-30 日
采样位置	污水处理站废水进口	样品状态	微黄、有异味、微浊
	污水处理站废水出口		微黄、有异味、微浊
监测依据	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)		
评价标准	《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 表 2 预处理标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) “表 1, A 级”;		
分 析 方 法			
检测项目	方法来源	检出限	仪器名称、型号及编号
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	/	电热鼓风干燥箱 101-2AB (HEMS-YQ-0015) (2026.3.19) 电子天平 FA224C (HEMS-YQ-0086) (2026.6.30)
化学需氧量 (COD)	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	4 mg/L	标准 COD 消解器 LB-101C 型 (HEMS-YQ-0048)
五日生化需氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种 法》 (HJ 505-2009)	0.5 mg/L	恒温恒湿箱 HWS-250 (HEMS-YQ-0013) (2026.3.19)
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分 光光度法》 (HJ 637-2018)	0.06 mg/L	红外测油仪 RE-22A (HEMS-YQ-0032) (2026.3.25)
动植物油			
氨氮 (以 N 计)	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 UV-1900 (HEMS-YQ-0131) (2026.3.19)

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 8 页 共 13 页

分 析 方 法			
检测项目	方法来源	检出限	仪器名称、型号及编号
粪大肠菌群数	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 (HJ 347.2-2018)	20MPN/L	立式压力蒸汽灭菌器 BXM-30R (HEMS-YQ-0017) (2026.3.25) 生化培养箱 SPX-70B/150B (HEMS-YQ-0016) (2026.3.25) 超净工作台 SW-CJ-2D (HEMS-YQ-0020)
总余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光度法》 (HJ 586-2010)	0.03mg/L	紫外可见分光光度计 UV759 (HEMS-YQ-0029) (2026.3.19)
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分 光光度法》 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 UV759 (HEMS-YQ-0029) (2026.3.19)
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法》 HJ 503-2009	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 UV-1900 (HEMS-YQ-0131) (2026.3.19)
总氰化物 (以 CN ⁻ 计)	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (方法二)》 (HJ 484-2009)	最低检测质量 浓度 0.004mg/L	紫外可见分光光度计 UV759 (HEMS-YQ-0029) (2026.3.19)

检 测 结 果

采样 日期	监测 点位	检测项目	监测频次				日均值	标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次		
2025. 9.23	污水 处理 站废 水进 口	悬浮物 (mg/L)	152	150	155	148	/	/
		化学需氧量 (COD) (mg/L)	267	273	269	271	270	/
		五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	95.6	96.6	94.2	98.6	96.2	/
		石油类 (mg/L)	0.56	0.59	0.55	0.51	/	/
		动植物油 (mg/L)	0.49	0.48	0.51	0.45	/	/
		氨氮 (以 N 计) (mg/L)	35.6	34.7	35.0	34.4	34.9	/
		粪大肠菌群数 (MPN/L)	2.7×10 ²	2.8×10 ²	3.3×10 ²	3.0×10 ²	/	/

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 9 页 共 13 页

检 测 结 果

采样日期	监测点位	检测项目	监测频次				日均值	标准限值
			第一次	第二次	第三次	第四次		
2025.9.23	污水处理站废水进口	总余氯 (mg/L)	3.15	3.15	3.10	3.15	3.14	/
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.338	0.356	0.312	0.349	0.339	/
		挥发酚 (mg/L)	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	/
		总氰化物 (mg/L)	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	/
	污水处理站废水出口	悬浮物 (mg/L)	46	45	46	46	/	60
		化学需氧量 (COD) (mg/L)	153	158	155	157	156	250
		五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	58.9	60.6	58.8	59.4	59.4	100
		石油类 (mg/L)	0.49	0.48	0.45	0.50	/	20
		动植物油 (mg/L)	0.13	0.11	0.14	0.11	/	20
		氨氮 (以 N 计) (mg/L)	20.0	18.9	19.2	19.7	19.4	45
		粪大肠菌群数 (MPN/L)	1.7×10^2	2.1×10^2	2.0×10^2	2.6×10^2	/	5000
		总余氯 (mg/L)	2.85	2.85	2.90	2.90	2.88	8
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.186	0.201	0.166	0.197	0.188	10
		挥发酚 (mg/L)	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	1.0
		总氰化物 (mg/L)	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	$<4 \times 10^{-3}$	0.5
2025.9.24	污水处理站废水进口	悬浮物 (mg/L)	152	155	154	155	/	/
		化学需氧量 (COD) (mg/L)	272	263	270	265	268	/
		五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	99.1	97.6	98.1	98.6	98.4	/
		石油类 (mg/L)	0.59	0.61	0.55	0.57	/	/
		动植物油 (mg/L)	0.48	0.46	0.49	0.50	/	/

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 10 页 共 13 页

检 测 结 果										
采样日期	监测点位	检测项目	监测频次				日均值	标准限值		
			第一次	第二次	第三次	第四次				
2025.9.24	污水处理站废水进口	氨氮（以 N 计）（mg/L）	34.0	34.5	33.9	34.7	34.3	/		
		粪大肠菌群数（MPN/L）	3.1×10 ²	2.8×10 ²	3.2×10 ²	2.9×10 ²	/	/		
		总余氯（mg/L）	3.15	3.15	3.20	3.20	3.18	/		
		阴离子表面活性剂（mg/L）	0.301	0.277	0.325	0.293	0.299	/		
		挥发酚（mg/L）	0.15	0.14	0.16	0.16	0.15	/		
		总氰化物（mg/L）	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	/		
	污水处理站废水出口	悬浮物（mg/L）	50	49	48	50	/	60		
		化学需氧量（COD）（mg/L）	150	156	155	153	154	250		
		五日生化需氧量（BOD ₅ ）（mg/L）	60.1	59.5	58.7	61.3	59.9	100		
		石油类（mg/L）	0.45	0.47	0.46	0.49	/	20		
		动植物油（mg/L）	0.14	0.10	0.16	0.12	/	20		
		氨氮（以 N 计）（mg/L）	20.2	19.7	19.9	20.6	20.1	45		
		粪大肠菌群数（MPN/L）	1.7×10 ²	2.1×10 ²	2.4×10 ²	2.3×10 ²	/	5000		
		总余氯（mg/L）	2.80	2.80	2.90	2.80	2.82	8		
		阴离子表面活性剂（mg/L）	0.162	0.180	0.175	0.197	0.178	10		
		挥发酚（mg/L）	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	1.0		
		总氰化物（mg/L）	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	0.5		
		结论		经监测，杨陵西宝妇儿医院污水处理站废水出口水样除氨氮（以 N 计）、总余氯的检测 结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）“表 1，A 级”限值要求外，其 余指标检测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）“表 2 预处理标准” 限值要求。						
		备注		1. 监测方案及评价标准由委托方提供，仅对本次监测结果有效； 2. 本结果仅对本次所采集样品负责。						

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 11 页 共 13 页

检 测 信 息					
项目名称	杨陵西宝妇儿医院建设项目委托监测				
委托单位	西安锦艺霖环保科技有限公司				
项目地址	陕西省杨陵区康乐路 108 号				
联系人	杨登桃		联系电话	13572840896	
监测日期	2025 年 9 月 23 日-24 日		监测人员	徐永鹏、马子文	
仪器设备	声级计校准器	仪器型号	AWA6021A	仪器编号	HEMS-YQ-0035 (2026.3.23)
	多功能声级计		AWA6228+		HEMS-YQ-0034 (2026.3.23)
	手持气象仪		FT-SQ5		HEMS-YQ-0167 (2026.3.2)
	多功能声级计		AWA5688		HEMS-YQ-0207 (2026.6.11)
监测时间及频次	监测 2 天，昼、夜间各 1 次				
气象条件	2025 年 9 月 23 日	昼间：晴 北 风 风速：1.2 m/s		项目编号	250901082
		夜间：晴 北 风 风速：1.3m/s			
	2025 年 9 月 24 日	昼间：晴 北 风 风速：1.3 m/s			
		夜间：晴 北 风 风速：1.5 m/s			
声级计校准	2025 年 9 月 23 日	昼间：校准前 93.8dB（A） 校准后 93.7dB（A）			
		夜间：校准前 93.8dB（A） 校准后 93.7dB（A）			
	2025 年 9 月 24 日	昼间：校准前 93.8dB（A） 校准后 93.7dB（A）			
		夜间：校准前 93.8dB（A） 校准后 93.7dB（A）			
监测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）				
评价标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）“表 1，1 类” 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）“表 1，1 类”				

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号

第 12 页 共 13 页

监 测 结 果				
采样日期	监测点位	监测时段及结果 Leq[dB(A)]		标准限值
		昼间	夜间	
2025.9.23	厂界南	47	39	昼: 55dB(A) 夜: 45dB(A)
	厂界西	49	41	
	厂界北	52	41	
	厂界东	51	39	
	厂界西敏感点	47	42	昼: 55dB(A) 夜: 45dB(A)
	厂界北敏感点	52	42	
	厂界东敏感点	48	42	
2025.9.24	厂界南	49	41	昼: 55dB(A) 夜: 45dB(A)
	厂界西	51	42	
	厂界北	50	40	
	厂界东	51	40	
	厂界西敏感点	49	41	昼: 55dB(A) 夜: 45dB(A)
	厂界北敏感点	51	42	
	厂界东敏感点	51	41	
结论		经监测，杨陵西宝妇儿医院厂界南、厂界东、厂界北、厂界西昼、夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）“表 1，1 类”限值要求；厂界西敏感点、厂界北敏感点、厂界东敏感点昼、夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）“表 1，1 类”限值要求。		
备注		1.监测方案及评价标准由委托方提供，仅对本次监测结果有效； 2.监测点位布设见附图。		

编制人: 陈珠璇

日 期: 2025.10.13

审核人: 李自华

日 期: 2025.10.13


签发人: 张艳

日 期: 2025.10.13

监测报告

HEMS (检) 字第 250901082 号
附图:

第 13 页 共 13 页

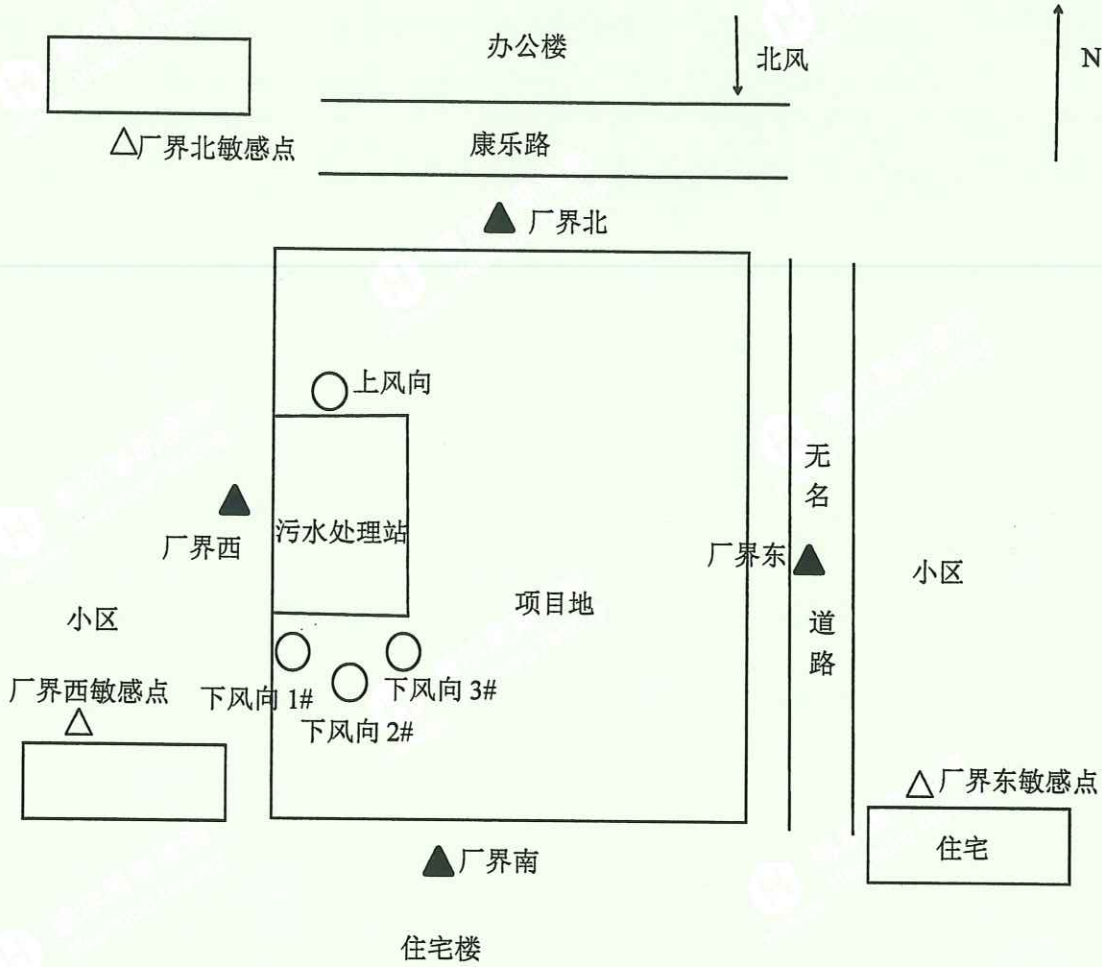

- 图例:
- ▲ -厂界噪声监测点位
 - △ -敏感点噪声监测点位
 - -无组织监测点位

监测点位布置图

—————本报告结束—————



192712340158
有效期至2026年12月23日

副本

监 测 报 告

HEMS (检) 字第 Z250425002 号

项目名称: 杨凌西宝妇儿医院建设项目噪声委托监测

委托单位: 西安锦艺霖环保科技有限公司

被测单位: 杨凌西宝妇儿医院

报告日期: 2025 年 4 月 30 日

陕西赫尔墨斯检测检验有限公司



报 告 说 明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、报告无本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效；无编制人、审核人和签发人（授权签字人）签名无效；本检测报告涂改、增删无效。
- 3、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、标注*符号的检测项目为分包项目。
- 8、加盖 CMA 章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖 CMA 章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明。

地 址：陕西省西安市国际港务区南陈村村东 27 副 2 号

邮政编码：710026

联系电话：029-89533876

监测报告

HEMS (检) 字第 Z250425002 号

第 1 页 共 2 页

检测信息					
项目名称	杨凌西宝妇儿医院建设项目噪声委托监测				
委托单位	西安锦艺霖环保科技有限公司				
项目地址	陕西省咸阳市杨陵区康乐路 108 号				
联系人	厦工	联系电话	17829808838		
采样日期	2025 年 4 月 28 日-29 日		监测人员	冯波、陈伟兵	
仪器设备	声级计校准器	仪器型号	AWA6221B	仪器编号	HEMS-YQ-0133
	噪声振动分析仪 (噪声计)		AHAI6256		HEMS-YQ-0188
监测时间及频次	监测 1 天, 昼、夜间各 1 次				
气象条件	昼间: 晴 西南风 风速: 1.7m/s 夜间: 晴 南 风 风速: 1.4 m/s		项目编号	Z250425002	
声级计校准	校准前 94.00dB (A) 校准后 93.88dB (A)				
监测依据	《声环境质量标准》(GB 3096-2008)				
评价标准	《声环境质量标准》(GB 3096-2008) “表 1, 2 类”				
监测结果					
监测点位	监测时段及结果 Leq[dB(A)]		标准限值		
	昼间	夜间			
1#	48	40	昼: 60dB(A) 夜: 50dB(A)		
2#	49	46			
3#	51	41			
4#	49	39			
5#	44	36			
6#	51	42			
结论	经监测, 1#、2#、3#、4#、5#、6#昼、夜间监测结果均满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) “表 1, 2 类” 限值要求。				
备注	1.本结果仅对本次监测负责; 2.监测点位布设见附图。				

编制人: 刘小芳

审核人: 张艳



日期: 2025.4.30

日期: 2025.4.30


-----本报告结束-----

监测报告

HEMS (检) 字第 Z250425002 号

第 2 页 共 2 页

附图:

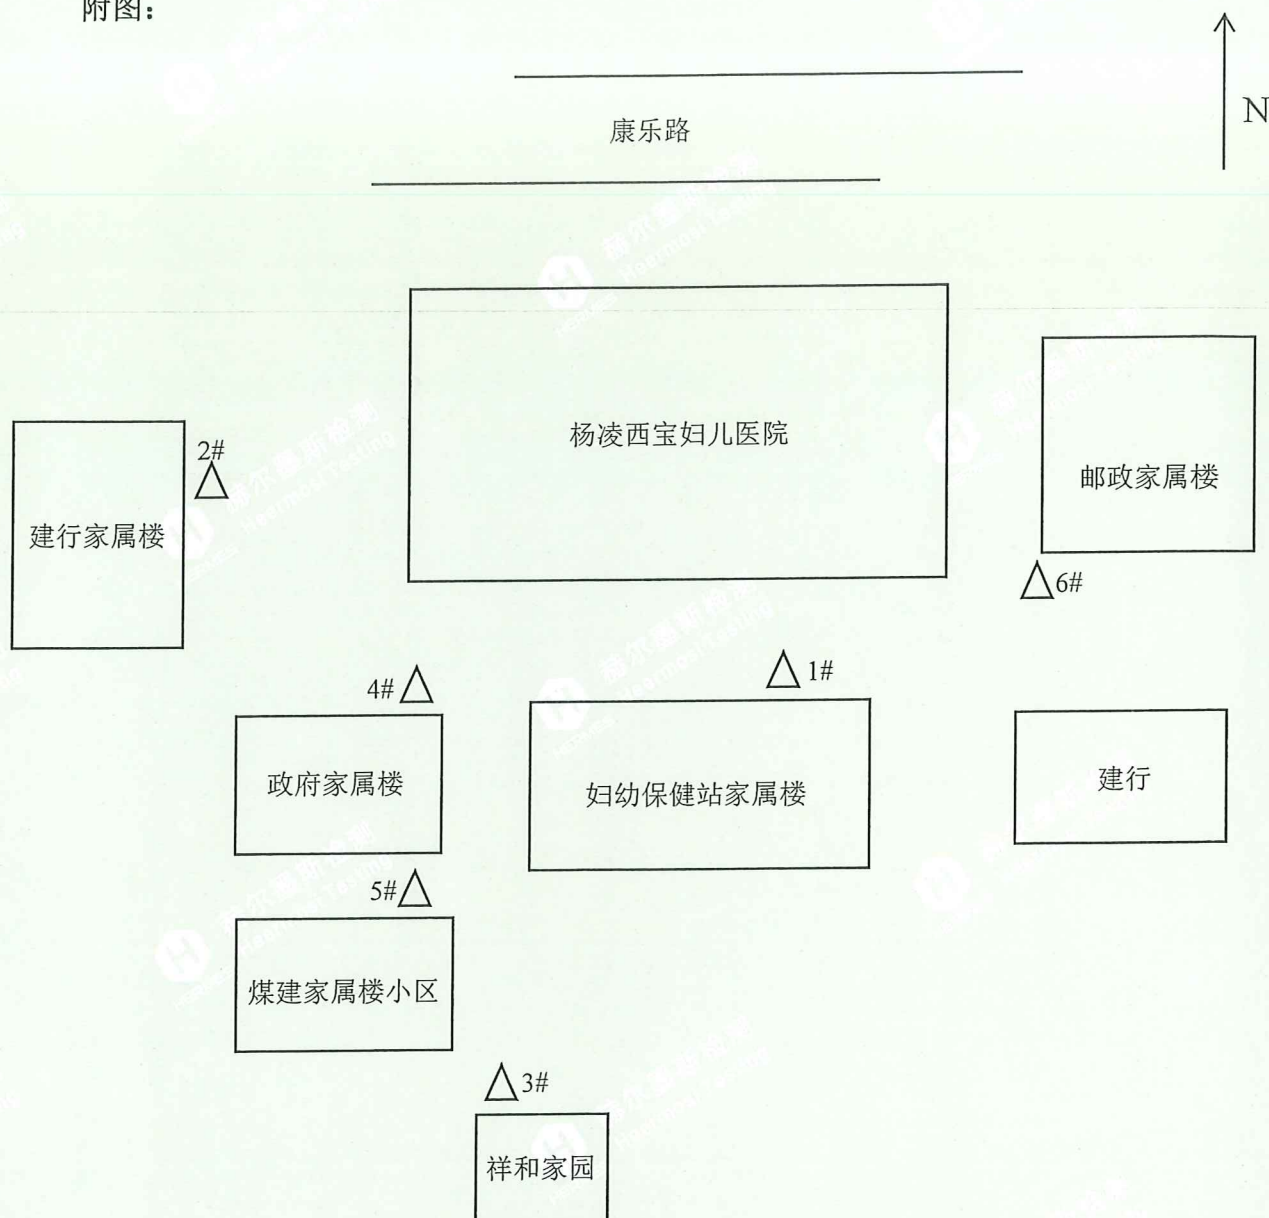

图例:
△ - 噪声监测点位

监测点位布置图